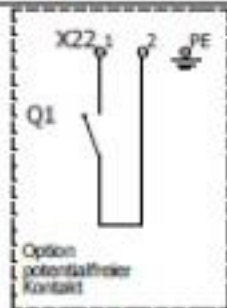

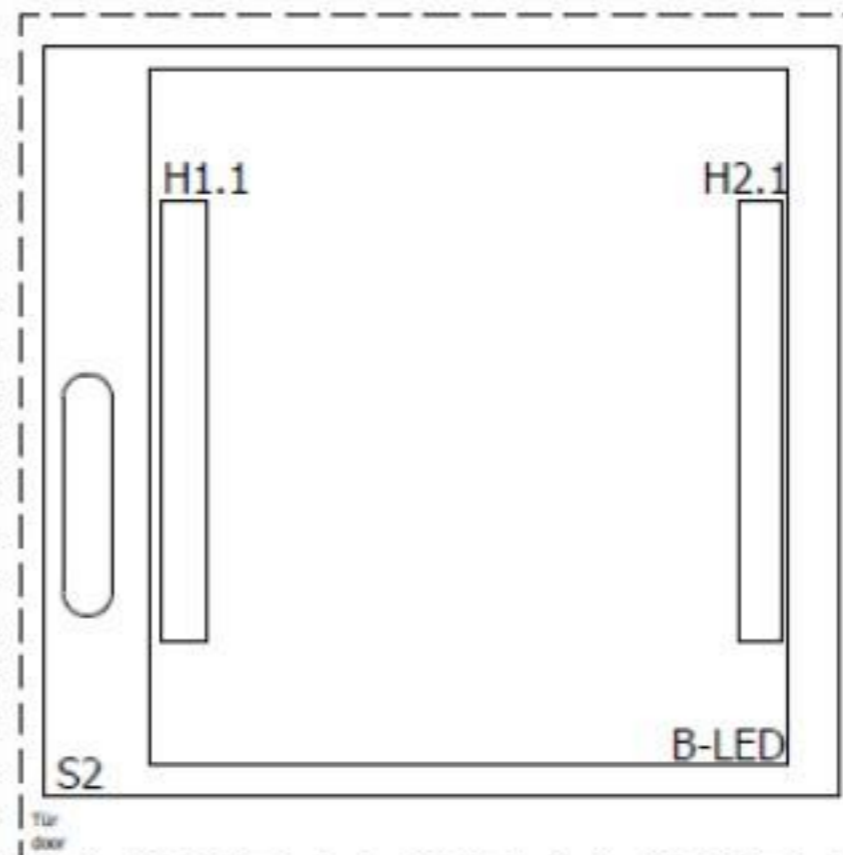
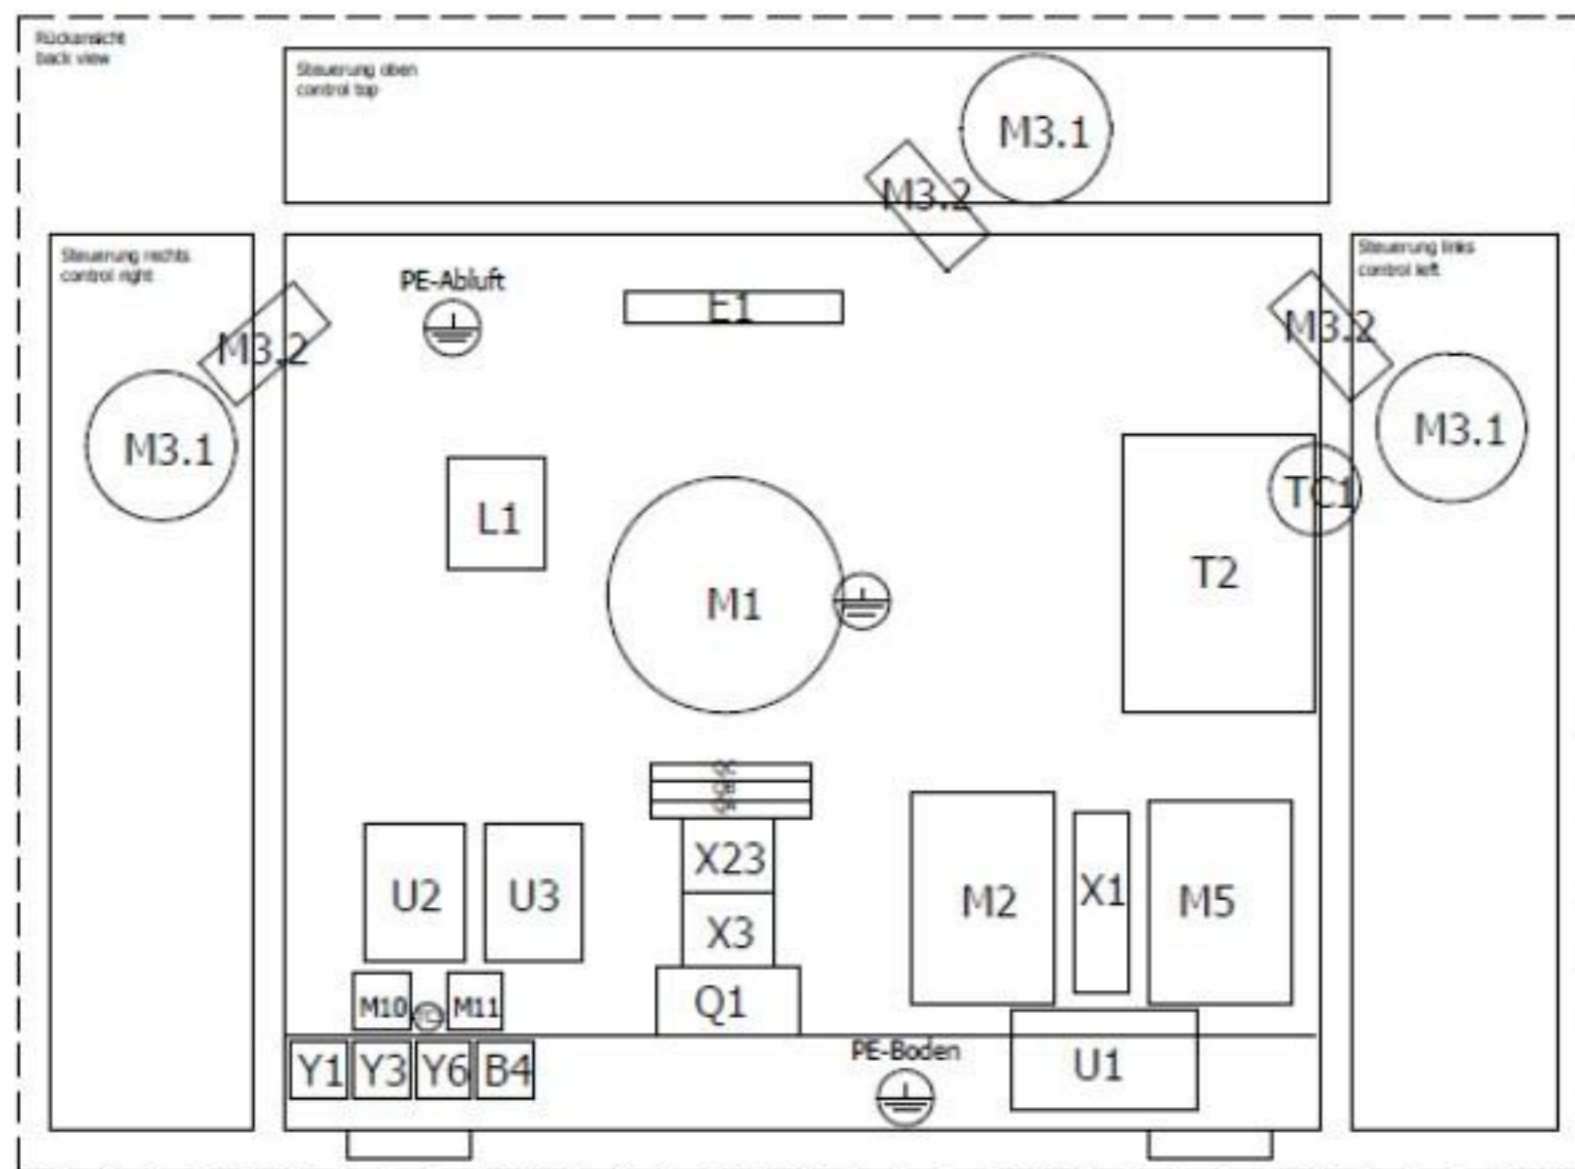
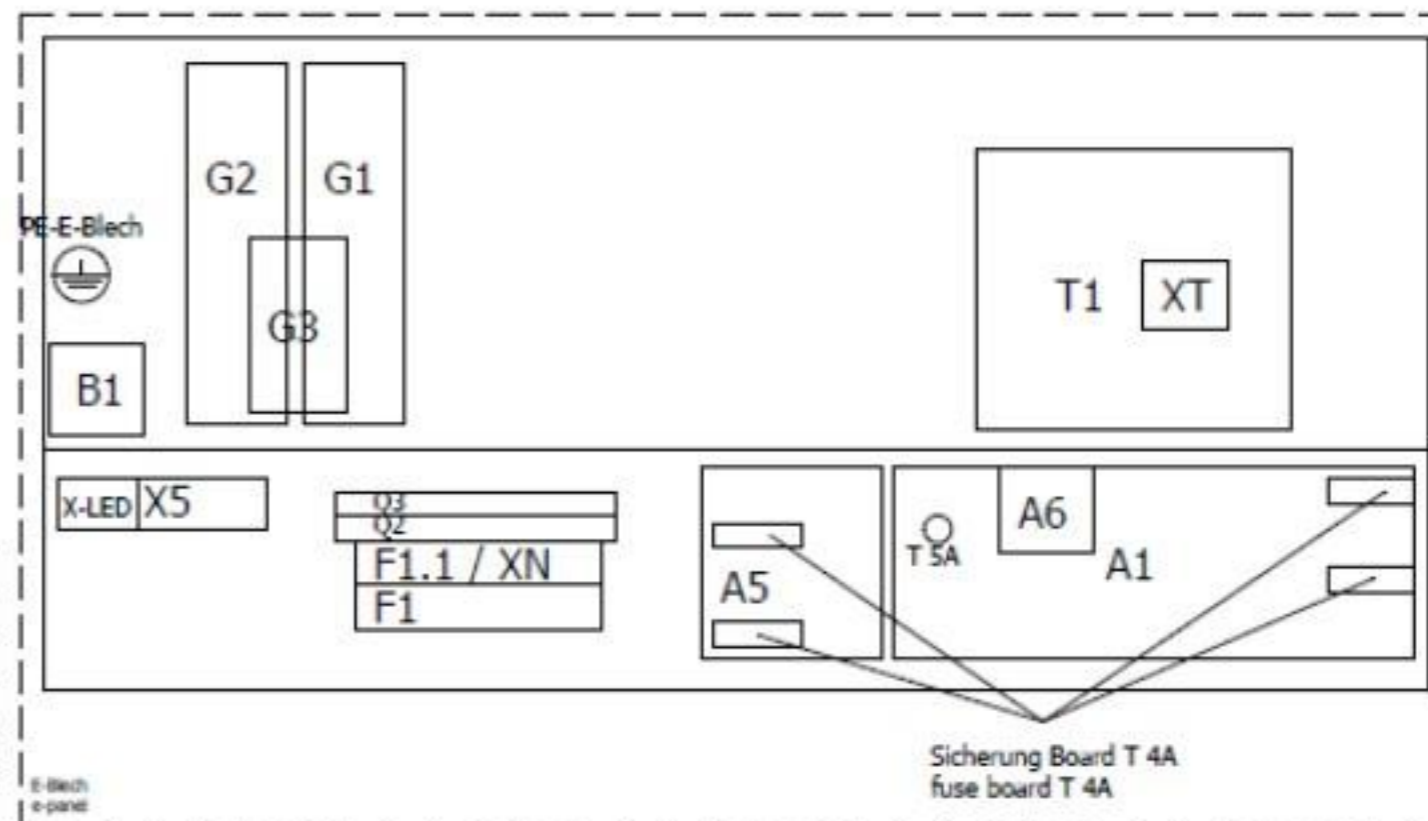
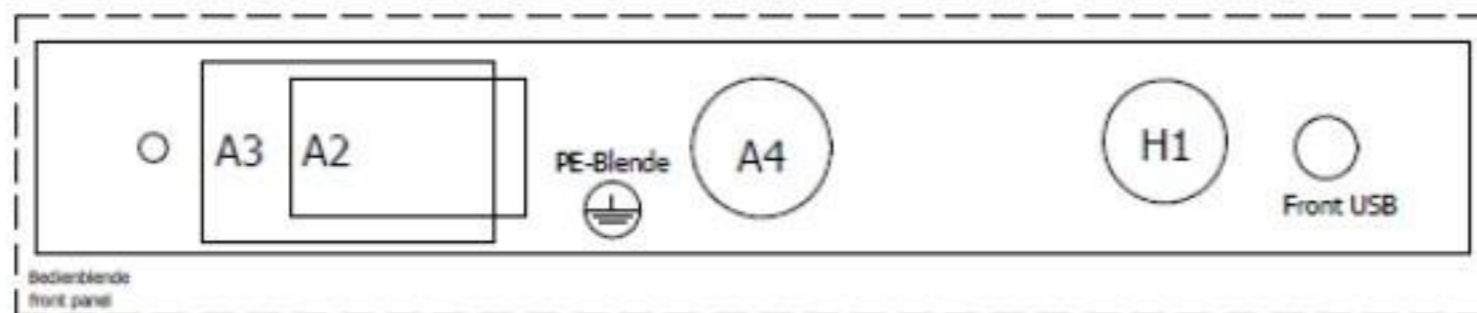


In Gerätenähe ist Installationsseitig eine allpolig wirksame Teneinrichtung mit mindestens 3mm Kontaktöffnung vorzuschalten.

An all pole circuit breaker must be installed close to the unit, with contacts opening at least 3mm.



Stromlaufplan circuit diagram			EL2006049			eloma GmbH Otto-Hahn-Str. 10 D-82216 Maisach		Joker 6-23 6-11 6-43 1N/3~200-240V 3N~380-415V		Blatt
Rev	Änderungsnr.	Datum	Name	bearbeitet	08.07.2019	tjust			1/3	
a		08.07.2019	tnäther	Freigabe	05.03.2020	TJust				



Aufbauplan

EL2006049

eloma GmbH
Otto-Hahn-Str. 10
D-82216 Maisach

Joker 6-23 6-11 6-43
1N/3~200-240V
3N~380-415V

Blatt

Rev	Änderungsnr.	Datum	Name
a		08.07.2019	tjust

erstellt am	Datum	tnäther
09.07.2019		
Freigabe	Datum	TJust
05.03.2020		



2 / 3